



Общество с ограниченной ответственностью
«Сибкадемсертификация»
(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия,
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysert@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Свидетельство об аккредитации № CPK RU.ИЛ.0002 от 27.05.2021

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ


В.И. Белан
« 26 » июня 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ260624-8САСп от 26.06.2024

Заявка на проведение испытаний № 009/24 - СРК от 06.06.2024
(основание для проведения испытаний, номер, дата)

Орган по сертификации продукции «Стройрострой» в составе ООО «Сибкадемсертификация», РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, офис 303,306,313 свидетельство об аккредитации № CPK.RU.OS.0001
(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Песок для строительных работ в количестве 40 кг., месторождение Пригородное, дата изготовления май 2024г.
(наименование, идентификация образца испытаний)

Образец упакован в пластиковый пакет. Упаковка не нарушена
(описание, состояние образца испытаний)

14.06.2024

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов: № 009/24 - СРК от 06.06.2024, место отбора: склад готовой продукции ООО «Пригородный», 630512, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино, ул. Первомайская, д. 19А, а/я 25. Отбор проб произведен заказчиком.
(номер и дата акта отбора образцов)

17.06.2024 – 25.06.2024

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний».
(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

ООО «Пригородный», Юр. адрес: РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. 9-го ноября, д. 14, оф. 101. Факт. адрес: РФ, 630512, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино, ул. Первомайская, д. 19А, а/я 25, тел. +7 (383) 297-30-17, эл. почта: d.nikolaev@zaolpk, ИНН 5405977971, ОГРН 1165476116013
(наименование, юридический и фактический адрес производителя, ИНН, ОГРН)

Протокол испытаний оформлен на 2 листах

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +20,6°С, относительная влажность 71,4%
Измеряемый показатель, ед. изм.


Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание			
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение						
1 Песок для строительных работ	И-7231-2	17.06.2024 - 25.06.2024	4 Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	6	7	8	9			
					Зерновой состав, % по массе по полному остатку на сите	Св. 2,0 до 2,5	ГОСТ 8735-88 п.3	2,31	средний класс I		
						Св. 10 мм		0,0			
						Св. 5 мм		1,5			
			Менее 0,16 мм	Не более 5		2,7					
				Не более 5							
			Полный остаток на сите 063 мм	Св.30 до 45		33,6					
			Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2	ГОСТ 8735-88 п.5	1,8					
			Содержание глины в комках, % по массе	Не более 0,25	ГОСТ 8735-88 п.4	0,00					
			Истинная плотность, г/см³	2,0 до 2,8	ГОСТ 8735-88 п.8	2,52					
			Насыпная плотность, кг/м³	-	ГОСТ 8735-88 п.9.1	1557					
			Содержание вредных компонентов и примесей: -аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л -сульфаты и сульфиды кроме пирита в пересчете на SO ₃ , % по массе -галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе -органические примеси	Не более	ГОСТ 8735-88 п.6, 11,12	Не более	ГОСТ 8735-88 п.6, 11,12	2,96	0,016+0,063	0,019	соответствует
						50					
						1,0					
						0,15					
			Не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона								

Инженер -испытатель

 Г.В.Шевченко

Ответственный за проведение испытаний

 И.А.Аношина

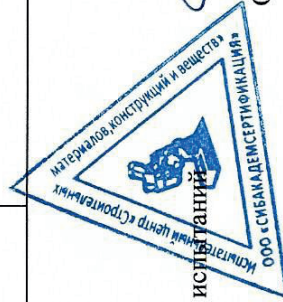

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.